WATV 200…500

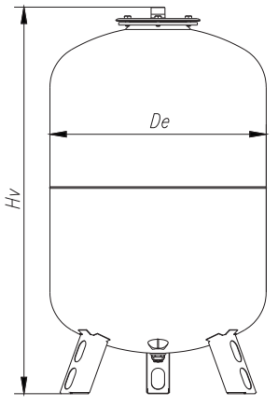

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Мембранные расширительные баки для водоснабжения предназначены для поддержания рабочего давления и предотвращения разрушения системы от гидравлического удара и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики, основные параметры и размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Объем, л	Макс. Рабочее давле-Ние, бар	Давление воздушной полости, бар	Диаметр, De, мм	Общая высота, Hv, мм	Диаметр рабочего штуцера
WATV - 200	200	10	1,5	580	1120	1 1/4"
WATV - 300	300	10	1,5	650	1150	1 1/4"
WATV - 500	500	10	1,5	775	1390	1 1/4"
WATV - 750	750	10	1,5	800	1850	2 1/2"
WATV - 1000	1000	10	1,5	800	2180	2"
WATV - 1500	1500	10	1,5	960	2380	2"
WATV - 2000	2000	10	1,5	1100	2520	2"
WATV - 3000	3000	10	1,5	1200	2800	3"
WATV - 4000	4000	10	1,5	1450	3100	3"
WATV - 5000	5000	10	1,5	1450	3720	3"
WATV - 10000	10000	10	1,5	1600	5750	3"

2.2 Мембранные баки рассчитаны на рабочую температуру от +1 °С до +100 °С.

2.3. Все модели обладают следующими конструктивными особенностями:

а) баки сделаны из прочной высококачественной стали и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.

б) баки покрашены эпоксидной краской

в) мембрана сделана из специальной резины

г) баки выполнены на стойках и имеют дополнительный штуцер для подключения устройств

д) баки свыше 750 л комплектуются манометром.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

3.1. Место установки бака н
его от ударов, производств
осадков. Любой удар или ме
рушению герметичности и
бака.

4. ВЫБОР БАКА

4.1. Объем и давление внутр
ному производителем в техн

* Производитель оставляет за собо